


記号	年月日	備考
△	2011.6.1	詳細図変更
△	・	・
△	・	・

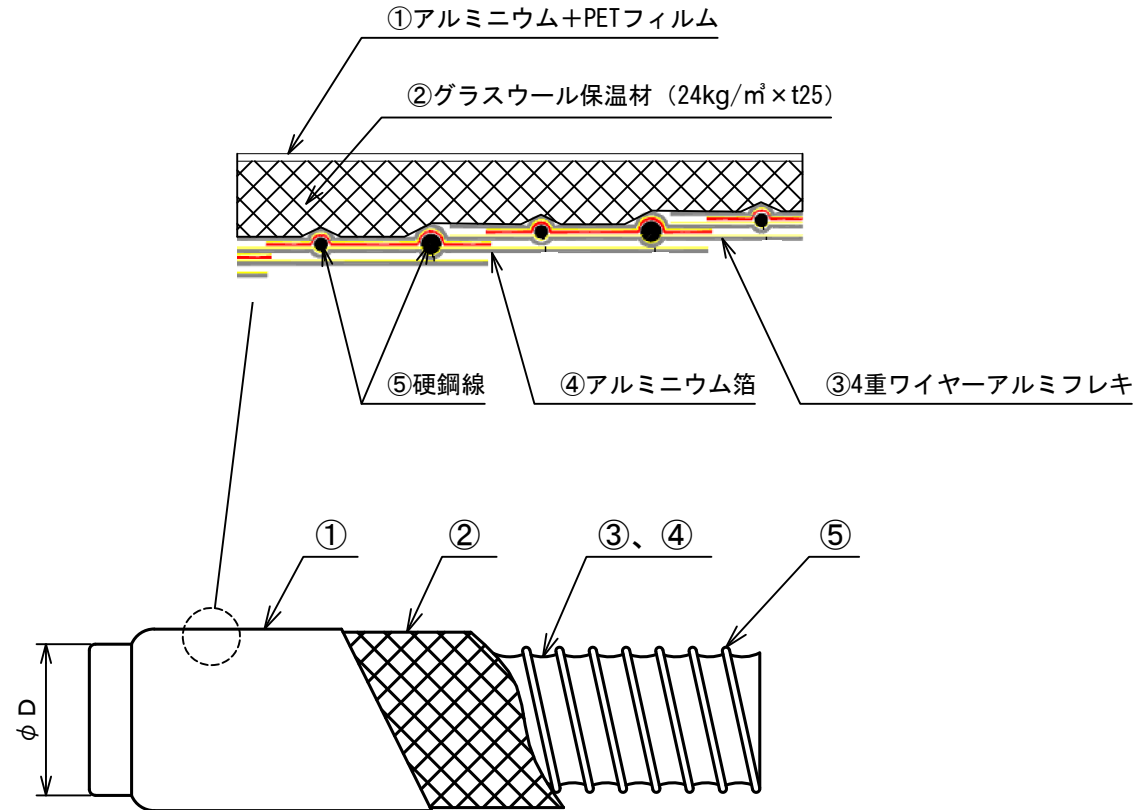

* グラスウール保温板はJISのホルムアルデヒド放散による区分F☆☆☆☆等級を使用しています。

* 端末加工品L寸法は、0.5m・1m・1.5m・2mが標準寸法です。希望により、10mまで製作可能です。


* 端末加工なしのものは、10mが標準寸法です。

10	400			
9	350			
8	300			
7	250			
6	225			

5	硬鋼線		5	200			
4	アルミニウム箔		4	175			
3	4重ワイヤーアルミフレキ		3	150			
2	グラスウール保温板	24kg/m³ x 25mm	2	125			
1	アルミニウム+PETフィルム		1	100			
No.	品名	備考	No.	φD	L	数量	備考

名称		ハイホース			
型式		HH24-DECM			
承認	検図	製図	尺度	図番	09-214007
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2009.9.10
株式会社フカガワ					

記号	年月日	備考
△	. .	
△	. .	
△	. .	

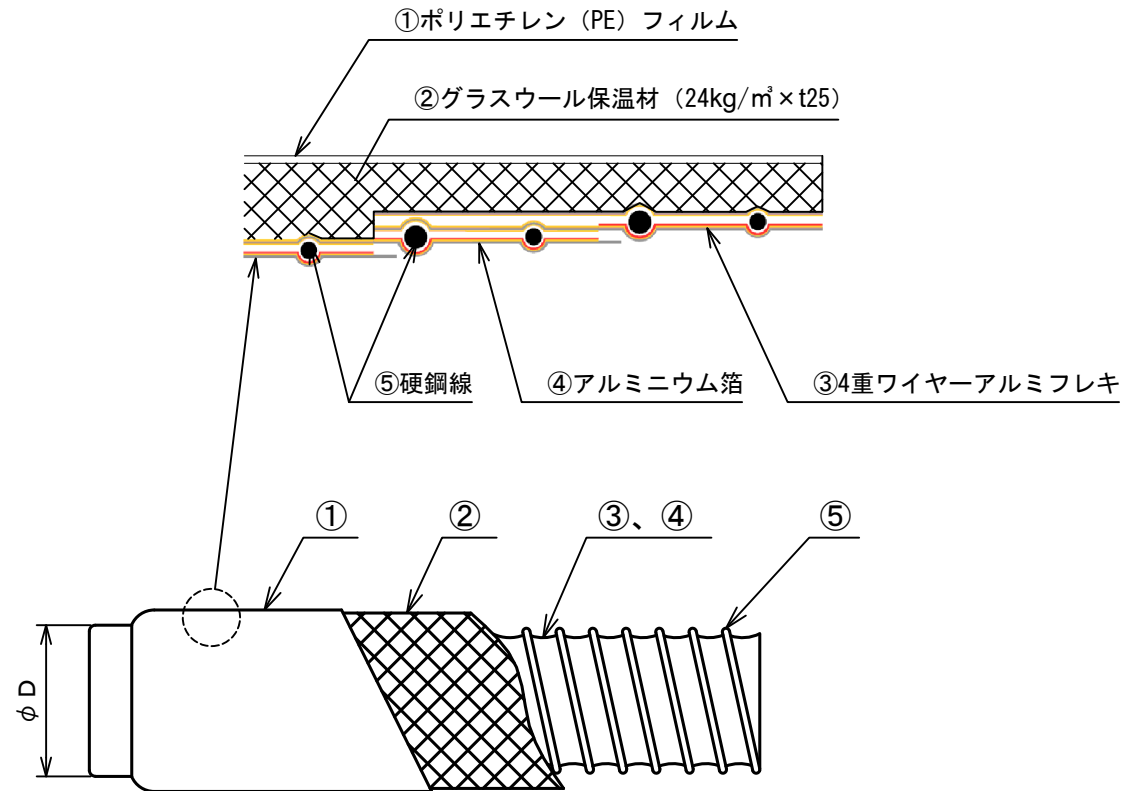

* グラスウール保温板はJISのホルムアルデヒド放散による区分F☆☆☆☆等級を使用しています。

* 端末加工品L寸法は、0.5m・1m・1.5m・2mが標準寸法です。希望により、10mまで製作可能です。

* 端末加工なしのものは、10mが標準寸法です。

			10	400			
			9	350			
			8	300			
			7	250			
			6	225			
5	硬鋼線		5	200			
4	アルミニウム箔		4	175			
3	4重ワイヤーアルミフレキ		3	150			
2	グラスウール保温板	24kg/m³ x 25mm	2	125			
1	ポリエチレンフィルム		1	100			
No.	品名	備考	No.	φD	L	数量	備考

名称		ハイホース			
型式		HH24-DECP			
承認	検図	製図	尺度	図番	12-214018
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2012.7.9
株式会社フカガワ					