


呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

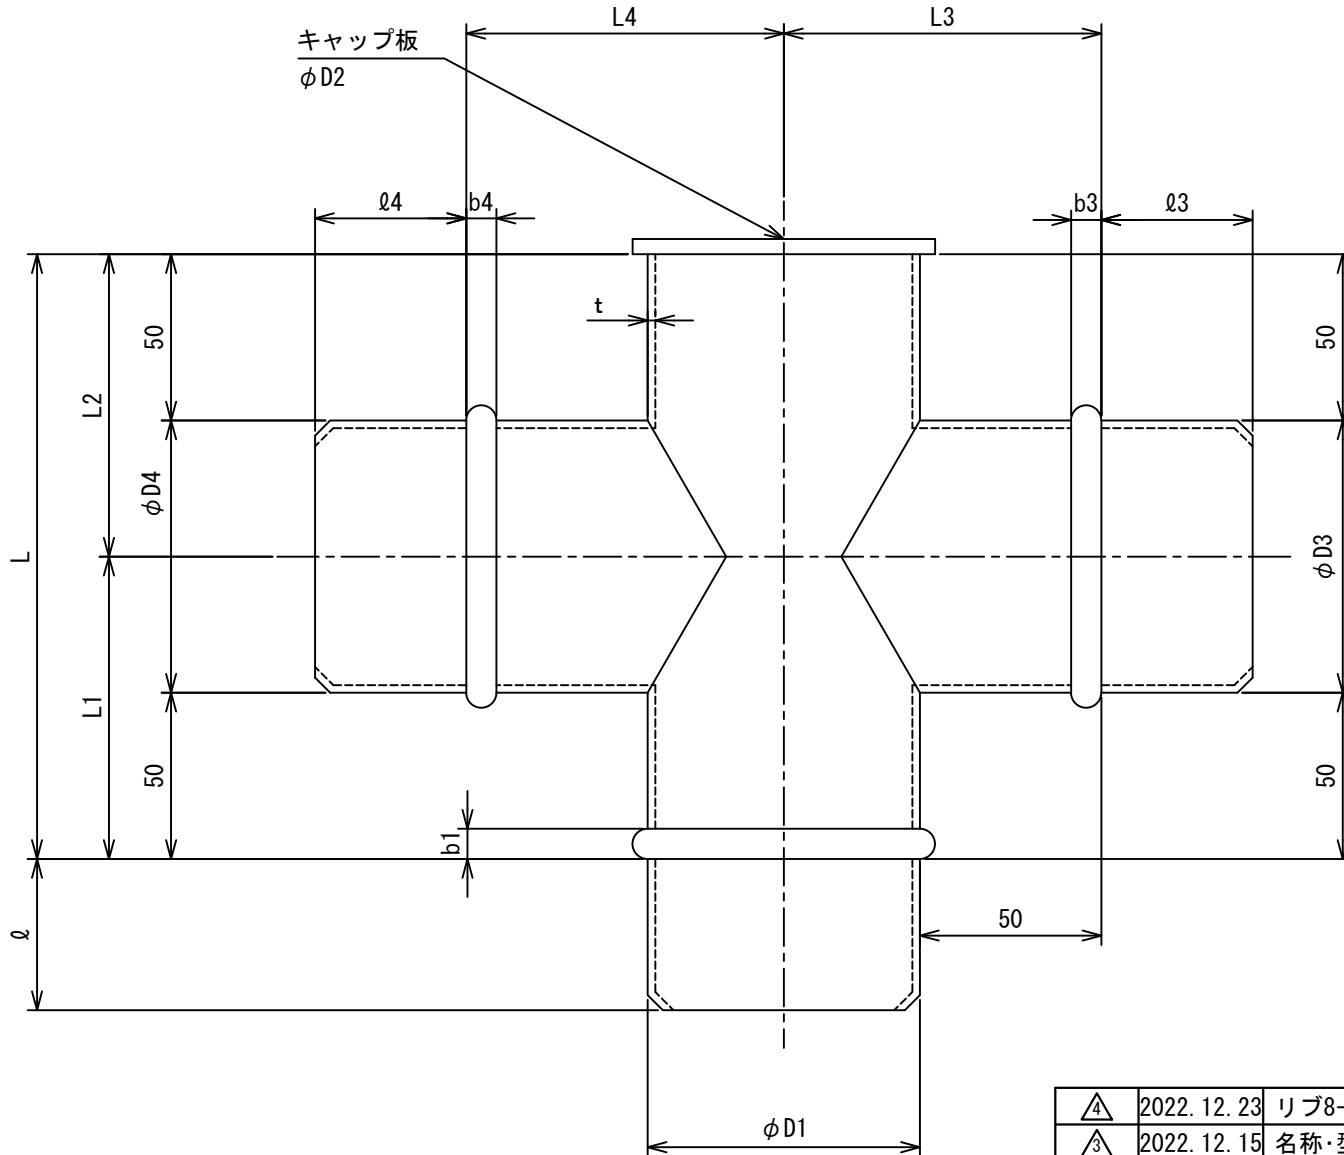

$L = (D3、D4の大きいもの) + 100$
 $L1 = 0.5 \times (D3、D4の大きいもの) + 50$
 $L2 = 0.5 \times (D3、D4の大きいもの) + 50$
 $L3 \doteq 0.5 \times D1 + 50$
 $L4 \doteq 0.5 \times D1 + 50$

単位：mm

D1	t
φ75～φ300	0.6
φ325～φ700	0.8
φ750～φ1000	1.0

D1・D2・D3・D4	ℓ1・ℓ2・ℓ3・ℓ4	b1・b2・b3・b4
φ75～φ300	60	10
φ325～	60	13

※材質：亜鉛鋼板

名称	WTM管 (亜鉛鋼板)					
型式	WTM (亜鉛鋼板、φ75～φ1000)					
承認	検図	製図	尺度	図番	09-211075	
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法	
				日附	2009.6.17	

△	2022.12.23	リブ8→10変更
△	2022.12.15	名称・型式変更
△	2022.9.12	仕様書年度変更
△	2011.4.1	仕様書年度変更
記号	年月日	備考

株式会社フカガワ